


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTŁOWNI

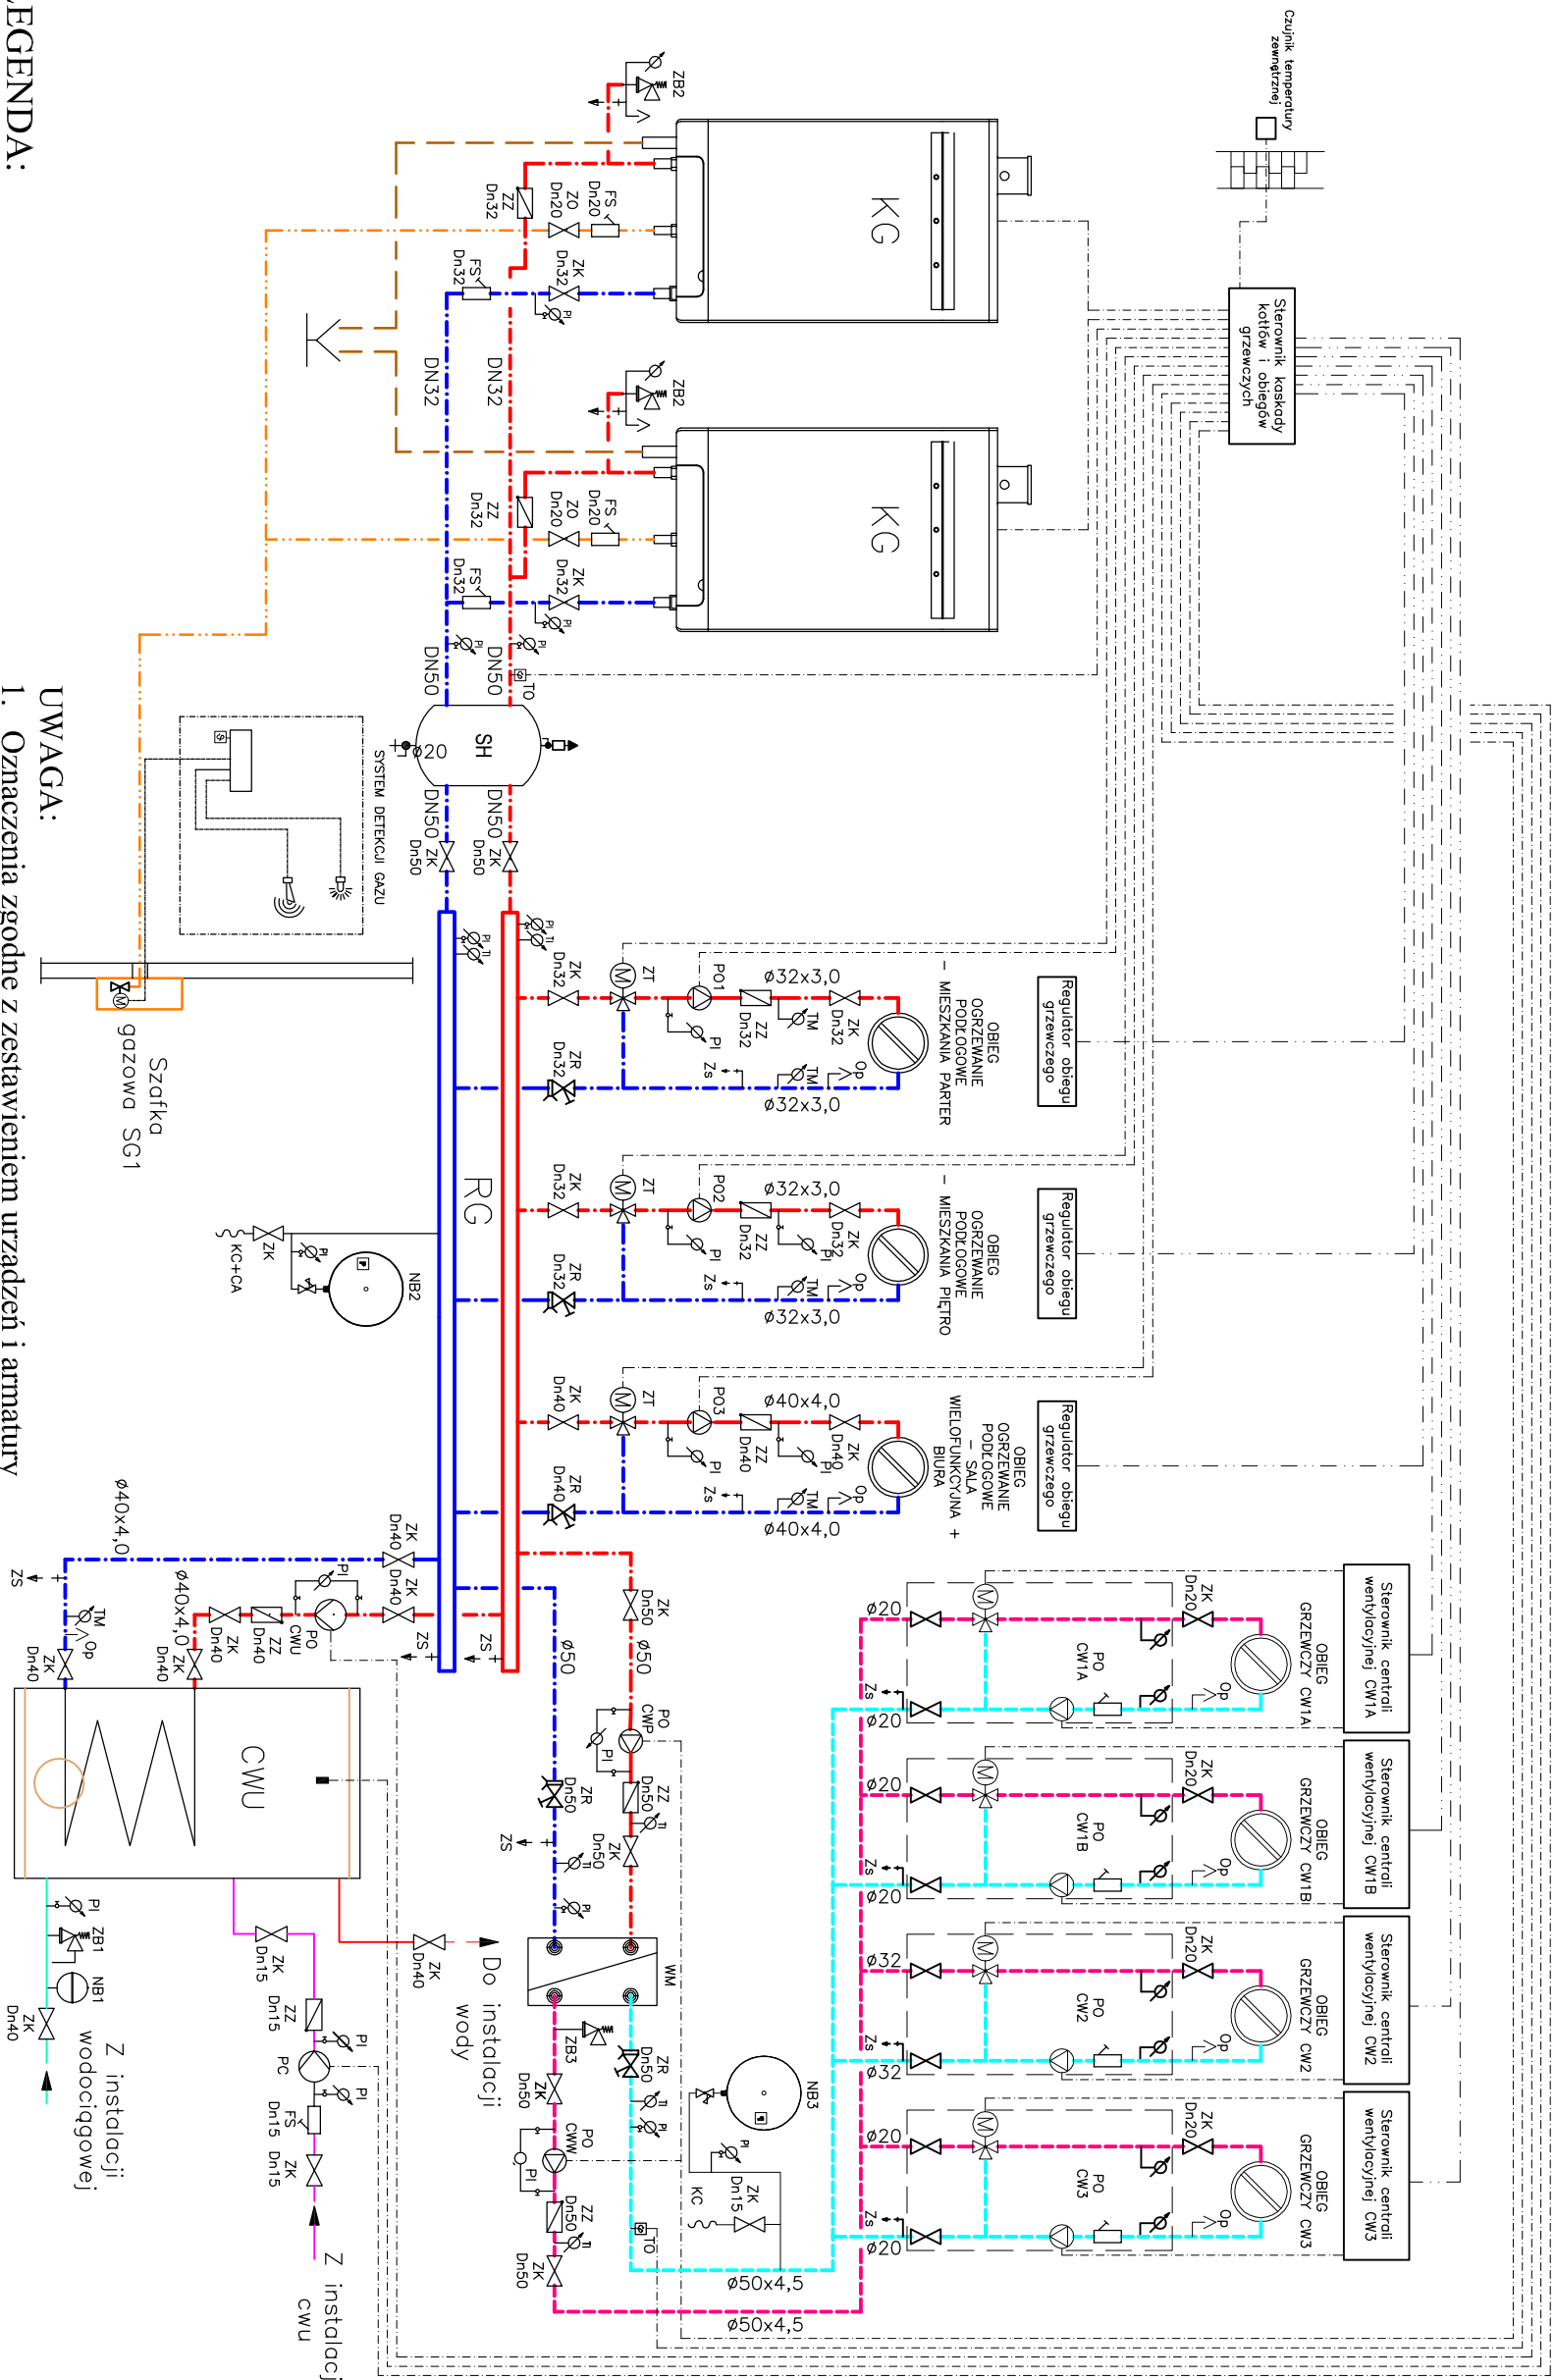

LEGENDA:

- Proj. Zasilanie - obieg wodny
- Proj. Powrót - obieg wodny
- Proj. Zasilanie - obieg glikolowy
- Proj. Powrót - obieg glikolowy
- Przewody impulsowe
- Woda zimna
- Woda ciepła
- Cyrkulacja
- Gaz

UWAGA:

- Oznaczenia zgodne z zestawieniem urządzeń i armatury
- Obiegi grzewcze w zakresie kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych zabezpieczonych antykorozyjnie
- Instalację w kotłowni wykonać wg schematu technologicznego kotłowni i zestawienia.
- Instalację c.o., za wyjątkiem pętli OP wykonać z rur UPONOR MLC
- Instalację pętli OP wykonać z rur UPONOR PEX-a
- Wszelkie przewody grzewcze należy zaizolować
- Miejsca przejść przez strefy pożarowe zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi posiadającymi klasę odporności ogniowej EI zgodną z klasą ścian i stropów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TOPOS STUDIO architektura • grafika • design TOPOS STUDIO PIOTR BŁYSKI ul. Brzezińska 47/59 lok. 2 42-208 Częstochowa 792-41-59-22		TEMAT: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW W ZABUDOWIE GRUPOWEJ: - BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO, PEŁNIĄCEGO FUNKCJE RODZINNEGO DOMU POMOCY; - BUDYNKU REHABILITACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI; ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
INWESTOR: FUNDACJA OCZAMI BRATA KRS: 0000494434, NIP: 5732948117 ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa		OBIEKT: kat. I oraz kat. XVI, XVII	
ADRES: ul. Brzezińska 57/59, 42-208 Częstochowa, dz. nr 62/4 i 65/2 ob. 394		RYSUNEK: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI	
PROJEKTANT: SPRAWDZIL: RYS.: skala: A3		data: XI 2019	
S-08		branża: SANITARNA	